


Комплект К31, К32

— для крепления
термобаллона

Хомутик — 1 шт.
Винт М4-6gx12 — 1 шт.
Гайка М4 — 1 шт.

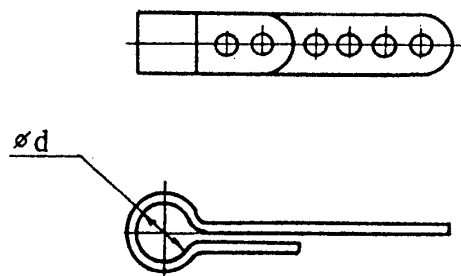


Комплект	d, мм
К31	10
К32	12

Комплект К35

— для крепления
капиллярной трубки


Скоба — 1 шт.

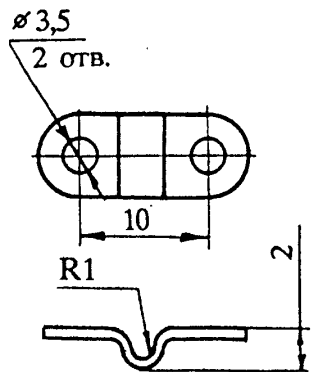

Комплект К33, К34

— для уплотнения
капиллярной трубки

Штуцер — 1 шт.

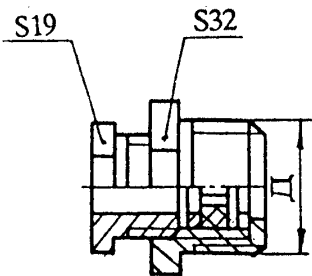


Комплект	Д
К33	M24x1
К34	G1/2

Комплект К36

— для ТАМ123-02-1.0.2.3,
ТАМ123-02-1.0.4.3,
ТАМ123-02-1.0.6.3,
ТАМ123-02-2.0.2.3,
ТАМ123-02-2.0.4.3,
ТАМ123-02-2.0.6.3,

Скоба — 5 шт.

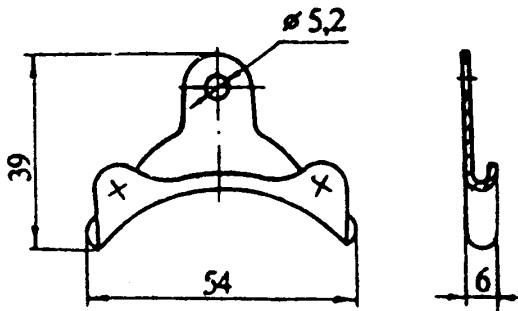

№ 03 -112

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ123

Предназначены для контроля и регулиро-
вания температуры жидких и газообразных сред
в охлаждающих, замораживающих, вентиля-
ционных и подогревающих установках.

Контролируемые среды: воздух, хладоны,
масла, дизельное топливо, вода и другие, не-
агрессивные к меди и медным сплавам.

Работоспособны при температуре окружа-
ющей среды от минус 40 до плюс 70 °С .

Степень защиты корпуса — IP33.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в
таблице.

В градусах Цельсия

Условное обозначение прибора	Пределы регу- лируемых уставок	Фиксирован- ная уставка, в пределах	Зона возврата			Максималь- ная темпера- тура контро- лируемой среды	Направление зоны возврата относи- тельно уставки: " + " — на повышение " - " — на понижение
			регулируемая	нерегулируемая, не более	фиксированная		
ТАМ123-01-1.1 ТАМ123-01-1.0 ТАМ123-01-2.0	от -35 до -5	—	от 4 до 10 — —	— 3,5 3,5	—	120	+ - -
ТАМ123-10-1.0 ТАМ123-10-2.0 ТАМ123-10-1.2	—	от -35 до -5	—	3,5 3,5 —	от 4 до 10	120	+ - +
ТАМ123-02-1.1 ТАМ123-02-1.0 ТАМ123-02-2.0	от -20 до +10	—	от 4 до 10 — —	— 3,5 3,5	—	120	+ + -
ТАМ123-20-1.0 ТАМ123-20-2.0 ТАМ123-20-1.2	—	от -20 до +10	—	3,5 3,5 —	от 4 до 10	120	+ - +
ТАМ123-03-1.1 ТАМ123-03-1.0 ТАМ123-03-2.0	от 5 до 35	—	от 4 до 10 — —	— 3,5 3,5	—	70	+ + -
ТАМ123-30-1.0 ТАМ123-30-2.0 ТАМ123-30-1.2	—	от 5 до 35	—	3,5 3,5 —	от 4 до 10	70	+ - +
ТАМ123-04-1.1 ТАМ123-04-1.0 ТАМ123-04-2.0	от 30 до 60	—	от 4 до 10 — —	— 3,5 3,5	—	80	+ + -
ТАМ123-40-1.0 ТАМ123-40-2.0 ТАМ123-40-1.2	—	от 30 до 60	—	3,5 3,5 —	от 4 до 10	80	+ - +
ТАМ123-05-1.0 ТАМ123-05-2.0 ТАМ123-50-1.0 ТАМ123-50-2.0	от 50 до 130 от 50 до 130 — —	— — от 50 до 130 от 50 до 130	—	8	—	145	+ + + -

Приборы шкальные.

Коммутируемая мощность контактов при
эксплуатации в цепях постоянного тока при
напряжении 24...220 В, Вт 12

Максимальный ток при эксплуатации в це-
пях переменного тока напряжением 380 В час-

тотой 50(60) Гц, А

минимальный ток при $\cos \varphi \geq 0,6$, А 0,05


Масса прибора, кг, не более 0,5

В пределах уставок, указанных в таблице,
приборы могут поставляться с фиксированными
уставками с точностью настройки $\pm 1,5$ °С.




Заказ 206

СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРА ПРИ ЗАКАЗЕ

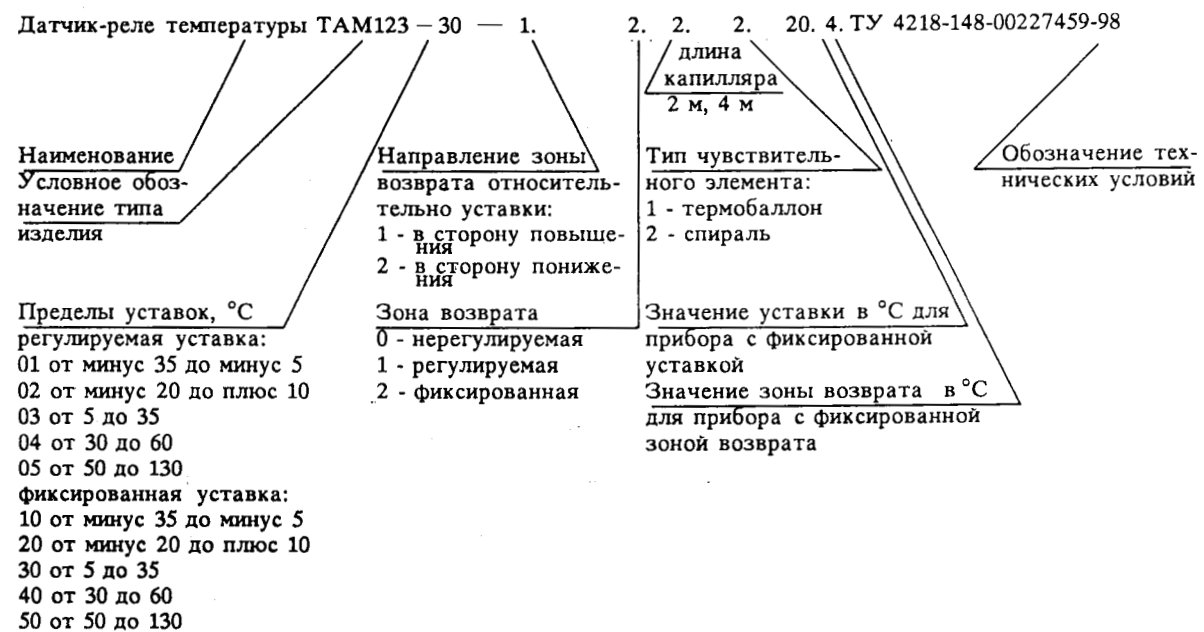



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

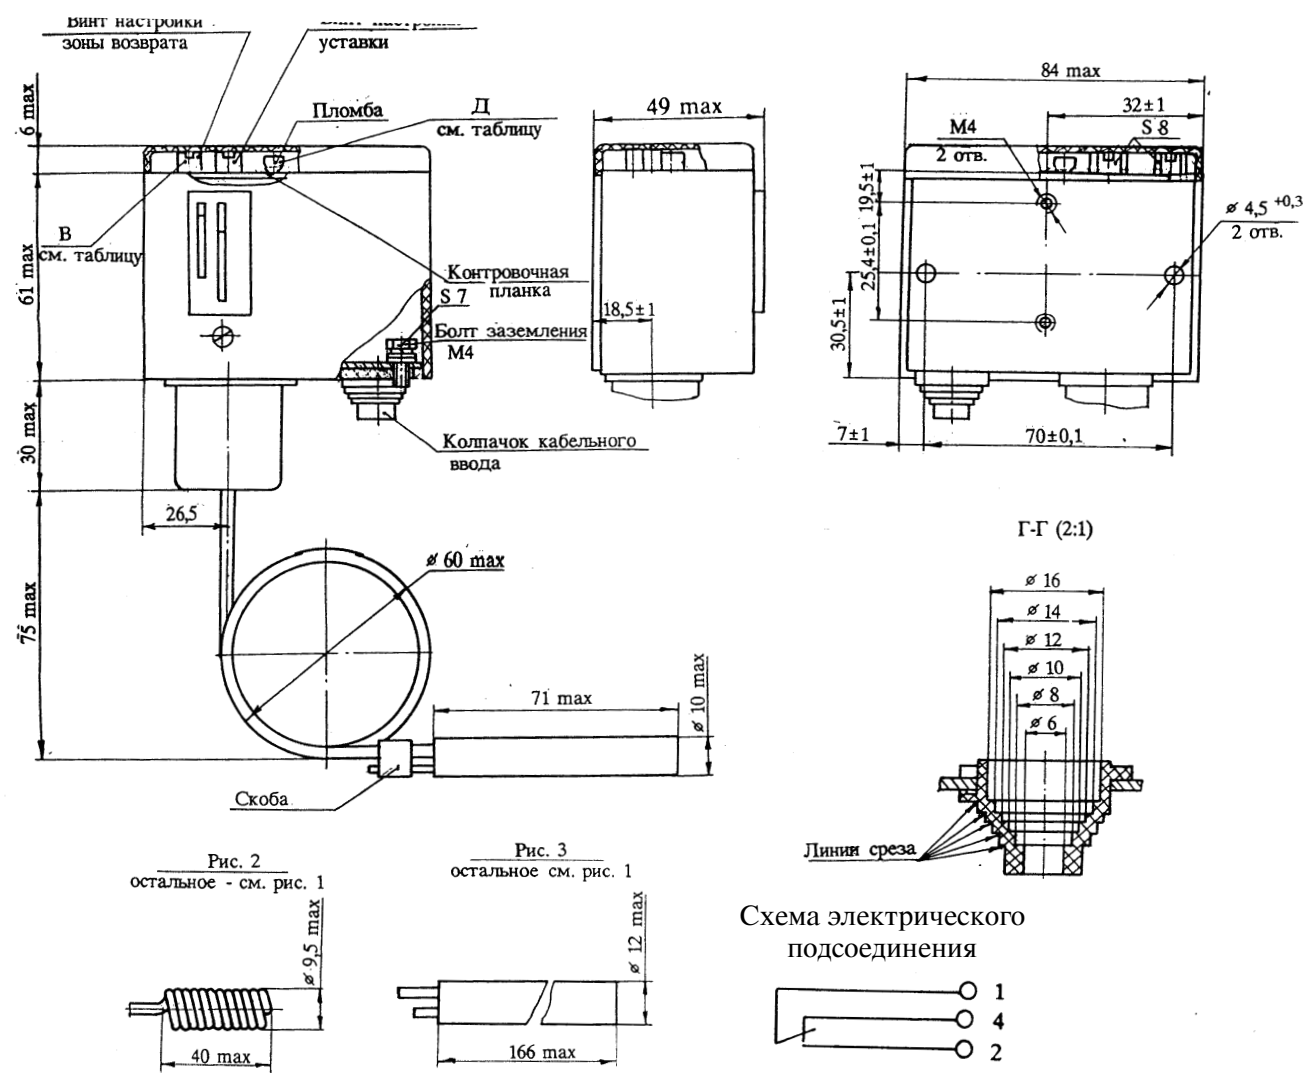

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ (поставляется по отдельному заказу)


Комплект К21 — для замены приборов ТАМ102

Панель — 1 шт.
Винт М4-6gx6 — 2 шт.
Шайба 4 — 2 шт.

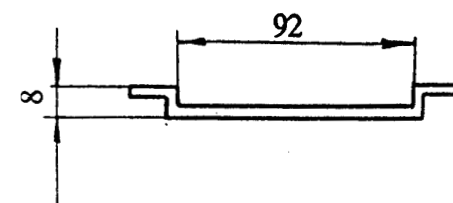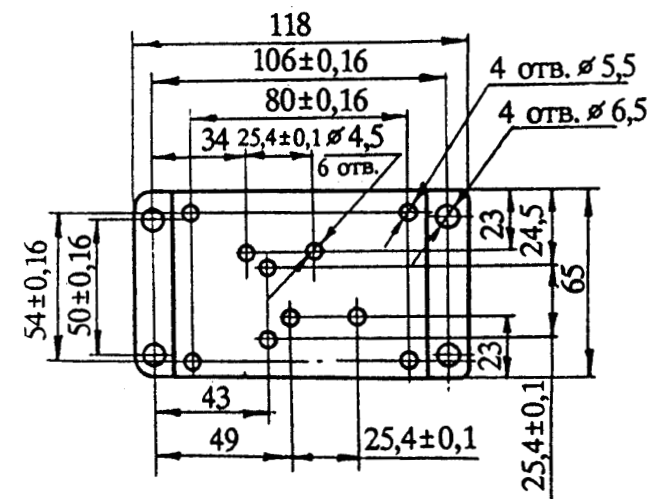


Комплект К23 — для настенного углового монтажа

Кронштейн — 1 шт.
Винт М4-6gx6 — 2 шт.
Шайба 4 — 2 шт.

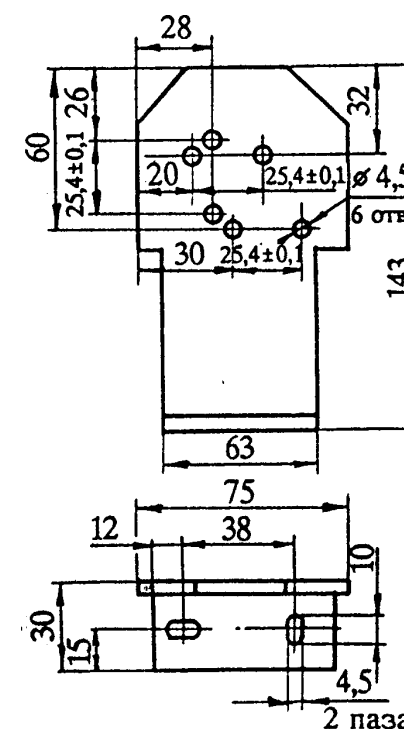

Комплект К22 — для настенного монтажа вне прибора

Панель — 1 шт.
Винт М4-6gx6 — 2 шт.
Шайба 4 — 2 шт.

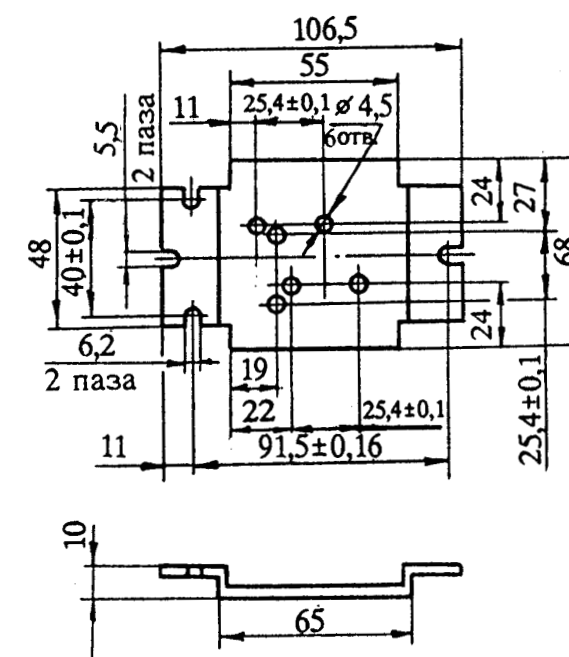

Комплект К24 — для настенного монтажа

Болт М4x8 — 2 шт.
Шайба 4 — 2 шт.